

บริษัท วี เอส เอ็น แอร์ เอ็นจิเนียริง เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
73/76 หมู่ที่ 4 ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
โทร 02-403-6592 แฟกซ์ 02-403-6592



QT6802-03

10 กุมภาพันธ์ 2568

เรื่อง : เสนอราคา อะไหล่ชุดสตาร์ทเตอร์ CH#02 "Cutler-Hammer"

เรียน : ฝ่ายวิศวกรรมอาคารและสถานที่

อ้างถึง : คุณณฤชชาติ

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

888 ม. 6 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

โทร : 0-2849-6600 ต่อ 1196 แฟกซ์ : 0-2849-6600 ต่อ 1100

ทางบริษัทฯ จึงเสนอราคามาเพื่อโปรดพิจารณาโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ITEM	QUANTITY		DESCRIPTION	UNIT PRICE	TOTAL
ลำดับที่	จำนวน		รายการ	ราคา/หน่วย	ราคารวม
1	1	ชุด	C25 KNE 3200 AC	45,000.00	45,000.00
			NON-REVERSING CONTACTOR,3P,200A		-
			COIL 110/120 VAC,50/60 Hz.		-
2	1	ชุด	C25LNE3360 AC NON-REVERSING CONTACTOR	53,900.00	53,900.00
			3P 360A COIL 110/120 VAC,50/60Hz		-
3	1	ชิ้น	Sensor Temp HH79NZ032	12,000.00	12,000.00
4	1	งาน	ค่าแรง	ฟรี	
เงื่อนไขการชำระเงิน				รวม	110,900.00
เครดิต 30 วัน					
ส่งสินค้าเข้า				ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	7,763.00
ภายใน 90-120 วัน					
รับประกันในส่วนที่บริษัทดำเนินงาน				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	118,663.00
6 เดือน					

ขออนุมัติตามรายการข้างต้น


ขอแสดงความนับถือ

บริษัท วี เอส เอ็น แอร์ เอ็นจิเนียริง เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

.....
ลงชื่อผู้มีอำนาจ
วันที่.....

อนุมัติส่ง FAX 02-403-6592

E-mail : vsn_air@hotmail.com





วัชร ปรกราย

Manager

มือถือ 081-222-1111

น.ฤชชาติ

(นายณฤชชาติ ละมูลมั่ง)
วิศวกรเครื่องกล

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ชื่อรายการ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ชื่อรายการ งานจ้างซ่อมระบบปรับอากาศ เครื่องทำน้ำเย็นระบายความร้อนด้วยน้ำ (CH.02)
จำนวน 1 หน่วยนับ งาน

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

1. ความต้องการ

จ้างซ่อมครุภัณฑ์ ระบบปรับอากาศ เครื่องทำน้ำเย็นระบายความร้อนด้วยน้ำ (CH.02)
รหัสครุภัณฑ์ 830100001592

2. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน มีดังนี้

จ้างซ่อมอุปกรณ์ชุด Magnetic ที่ตู้ไฟฟ้า และ Sensor ด้านน้ำเย็น เครื่องทำน้ำเย็นระบายความร้อนด้วยน้ำ (CH.02) ที่ชำรุด คืบสภาพใช้งาน ของ โดยบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญ

3. คุณลักษณะทั่วไป

จ้างซ่อมอุปกรณ์ชุด Magnetic ที่ตู้ไฟฟ้า และ Sensor ด้านน้ำเย็น Chiller No.2

3.1 Magnetic : C25 KNE 3200 AC /NON-REVERSING CONTACTOR,3P,200A จำนวน 1 ชุด
/ COIL 110/120 VAC,50/60 Hz.

3.2 Magnetic : C25 KNE 3360 AC /NON-REVERSING CONTACTOR,3P,360A จำนวน 1 ชุด
/ COIL 110/120 VAC,50/60 Hz.

3.3 Sensor Temp HH79NZ032 จำนวน 1 ชิ้น

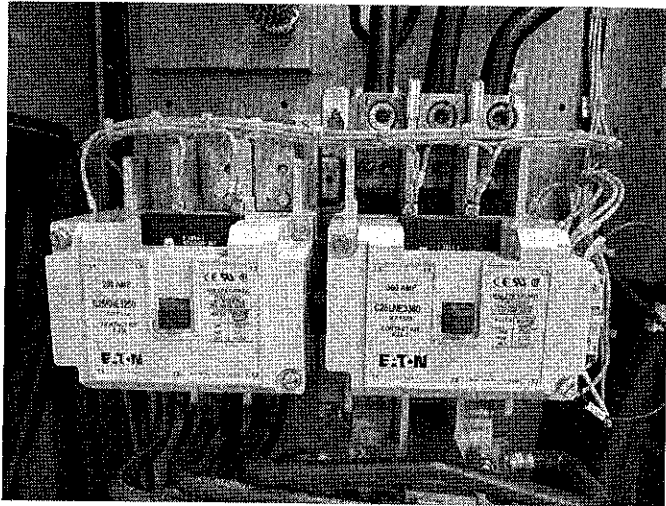
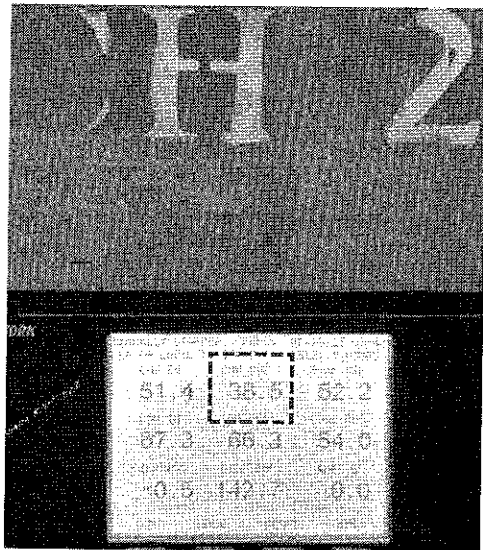
4. คุณลักษณะเฉพาะ

5. เงื่อนไขเฉพาะ (ถ้ามี)

- 5.1 ต้องทดสอบระบบจนสามารถทำงานได้ปกติ 9/20
5.2 ระยะเวลาการส่งมอบงาน ภายใน 30 วัน หลังได้รับใบสั่งจ้าง
5.3 เป็นอุปกรณ์ใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
5.4 สามารถดำเนินการซ่อมตามช่วงเวลาที่คุณยการแพทย์กำหนดได้
5.5 รับประกันงานซ่อม 6 เดือนขึ้นไป

ผู้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

.....
ชญาต
(นายณฤชชาติ ละมูลมั่ง)
ตำแหน่ง วิศวกรเครื่องกล

[illegible]

Sensor แสดงค่า อุณหภูมิที่ผิด (ปกติ คือ 51) (นายณฤชชาติ ละมูลมั่ง)
วิศวกรเครื่องกล

ใบสั่งจ้าง

รหัสใบสั่งจ้าง : 3080005014/2568 - ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ถึง บริษัท วิ เอส เอ็น แอร์ เอ็นจิเนียริงเซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

วันที่ 05 มีนาคม 2568

ตามที่ท่านได้เสนอรับจ้างทำการ ซ่อมระบบปรับอากาศ เครื่องทำน้ำเย็นระบายความร้อนด้วยน้ำ (CH.02) จำนวน 1 งาน ตามใบเสนอราคาเลขที่ QT6802-03 ของท่าน ลงวันที่ 10.02.2025 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยมหิดล พิจารณาแล้วตกลงจ้างท่านให้ทำการซ่อมระบบปรับอากาศ เครื่องทำน้ำเย็นระบายความร้อนด้วยน้ำ (CH.02) จำนวน 1 งาน ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล นครปฐม ให้ครบถ้วนถูกต้องตามรูปแบบและรายละเอียดที่แนบท้ายใบสั่งจ้างนี้ทุกประการ โดยท่านจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน	
			บาท	สต.	บาท	สต.
1	จ้างซ่อมระบบปรับอากาศ เครื่องทำน้ำเย็นระบายความร้อนด้วยน้ำ (CH.02) รหัสครุภัณฑ์เลขที่ 830100001592 โดยวิธีเปลี่ยนอะไหล่ ดังนี้ 1. C25 KNE 3200 AC NON-REVERSING CONTACTOR,3P,200A COIL 110/120 VAC, 50/60 Hz. จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 48,150.- บาท 2. C25LNE3360 AC NON-REVERSING CONTACTOR 3P 360A COIL 110/120VAC, 50/60Hz จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 57,673.- บาท 3. Sensor Temp HH79NZ032 จำนวน 1 ชิ้น เป็นเงิน 12,840.- บาท รวมเป็นเงิน 118,663.- บาท ตามใบเสนอราคาเลขที่ QT6802-03 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568	1.00 งาน	118,663	00	118,663	00
หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันหกร้อยหกสิบสามบาทถ้วน			จำนวนเงินรวม		118,663	00

- ในการปฏิบัติตามใบสั่งจ้างนี้ ท่านจะต้องจัดหาสิ่งของชนิดดี ใช้เครื่องมือดีและช่างฝีมือดี เพื่อประกอบการทำงานนี้จนแล้วเสร็จ
 - งานจ้างตามใบสั่งจ้างนี้ มหาวิทยาลัยมหิดลจะยอมรับ เมื่อคณะกรรมการตรวจการจ้างของมหาวิทยาลัยมหิดลได้ตรวจรับไว้เป็นการครบถ้วนถูกต้องตามใบสั่งจ้างแล้ว
 - ในวันส่งมอบงานจ้าง ท่านจะต้องนำใบสั่งจ้างพร้อมหลักฐานการส่งงานมามอบให้ไว้แก่คณะกรรมการตรวจการจ้างของมหาวิทยาลัยมหิดลด้วย
 - ท่านจะต้องส่งมอบงานจ้างตามใบสั่งจ้างนี้ภายในวันที่ 03 กรกฎาคม พ.ศ. 2568
- เมื่อพ้นกำหนดดังกล่าวแล้วท่านยินยอมให้มหาวิทยาลัยมหิดลปรับเป็นรายวัน วันละ 119.- บาท นับตั้งแต่วันถัดจากวันครบกำหนดส่งมอบงานตามใบสั่งจ้างนี้เป็นวันเริ่มต้นจนถึงวันที่ท่านได้ส่งมอบงานจ้างให้แก่มหาวิทยาลัยมหิดลจนครบถ้วนถูกต้องตามใบสั่งจ้างทุกประการ

5. เมื่องานเสร็จเรียบร้อยและมหาวิทยาลัยมหิดลได้รับมอบงานจากท่านแล้ว ถ้ามีเหตุชำรุดเสียหายเกิดแก่งานจ้างนี้ ภายใน - ปี 6 เดือน และ - วัน นับแต่วันที่ได้รับมอบงาน โดยให้นับวันที่ได้รับมอบงานเป็นวันเริ่มต้น ซึ่งเหตุชำรุดเสียหายนั้น เกิดจากความบกพร่อง ของท่านจะเป็นโดยทำไว้ไม่เรียบร้อยหรือใช้ของที่ไม่ดี หรือทำไม่ถูกต้องตามหลักวิชาก็ตาม ท่านจะต้องรีบทำการแก้ไขซ่อมแซม ให้เป็นที่เรียบร้อยภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล โดยให้นับวันที่ได้รับแจ้งเป็นวันเริ่มต้น โดยไม่คิด ค่าสิ่งของ ค่าแรงงาน หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดจากมหาวิทยาลัยมหิดลอีก

6. ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อหรือผู้สั่งจ้างแสดงเจตนาหรือคำบอกกล่าวไปยังผู้ขายหรือผู้รับจ้าง โดยทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ตามที่อยู่ปรากฏ ไว้ในใบเสนอราคา/ตามสัญญา ถือว่าการแสดงเจตนาหรือคำบอกกล่าวได้ส่งถึงผู้ขายโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว ถ้างานที่จ้างเกิดการชำรุดบกพร่องเสียหายขึ้น หลังจากกระยะ เวลาที่กำหนดข้างต้น ท่านยังต้องรับผิดชอบตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ด้วย

(ลงชื่อ) ผู้สั่งจ้าง
(รองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระ กลลดาเรืองไกร)
(ตำแหน่ง) ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

ข้าพเจ้าได้รับใบสั่งจ้างฉบับนี้ไปและได้อ่านเข้าใจข้อความในใบสั่งจ้างนี้โดยละเอียดตลอดแล้ว ข้าพเจ้ายินยอมปฏิบัติ ตามข้อความในใบสั่งจ้างทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงลงลายมือชื่อและประทับตรา (ถ้ามี) ให้ไว้เป็นสำคัญ

(ลงชื่อ) ผู้รับใบสั่งจ้าง

(.....)

(ตำแหน่ง)

(ประทับตรา/บริษัท/ห้าง/ร้าน)

วันที่



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่ อว ๗๘.๐๗๓๕/พด ๐๖๓๕๕

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างซ่อมระบบปรับอากาศเครื่องทำน้ำเย็นระบายความร้อนด้วยน้ำ (CH.๐๒) จำนวน ๑ งาน

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

ขอรายงานผลการพิจารณาจ้างซ่อมระบบปรับอากาศเครื่องทำน้ำเย็นระบายความร้อนด้วยน้ำ (CH.๐๒)

จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

รายการพิจารณา	รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ	ราคาที่เสนอ*	ราคาที่ตกลงจ้าง*
จ้างซ่อมระบบปรับอากาศเครื่อง ทำน้ำเย็นระบายความร้อนด้วยน้ำ (CH.๐๒) จำนวน ๑ งาน	บริษัท วี เอส เอ็น แอร์ เอ็นจิเนีย ริง เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	๑๑๘,๖๖๓.๐๐	๑๑๘,๖๖๓.๐๐
รวม			๑๑๘,๖๖๓.๐๐

* ราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงจ้าง เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

โดยเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลพิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

๑. อนุมัติให้สั่งซื้อจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว
๒. ลงนามประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ตามที่เสนอมาพร้อมนี้
๓. ลงนามในใบสั่งจ้าง จำนวน ๑ ฉบับ ตามที่เสนอมาพร้อมนี้

(นางคันศนี โชคนาคะวโร) (นางสาวภัทราวรรณ สมพงษ์)

นักวิชาการพัสดุ

หัวหน้างานพัสดุ

๕ มี.ค. ๒๕๖๘

๕ มี.ค. ๒๕๖๘

(แพทย์หญิงศุภวรรณ ศิริวัฒนกุล)

รองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

อนุมัติ + ลงนามแล้ว

๕ มี.ค. ๒๕๖๘

(รองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระ กลลดาเรืองไกร)

ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

๐๑๖๕
๕
= 6 มี.ค. ๒๕๖๘

5/3/68



ประกาศศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบปรับอากาศเครื่องทำน้ำเย็นระบายความร้อนด้วยน้ำ (CH.๐๒)
จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มี
โครงการ จ้างซ่อมระบบปรับอากาศเครื่องทำน้ำเย็นระบายความร้อนด้วยน้ำ (CH.๐๒) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง นั้น

จ้างซ่อมระบบปรับอากาศเครื่องทำน้ำเย็นระบายความร้อนด้วยน้ำ (CH.๐๒) จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการ
คัดเลือก ได้แก่ บริษัท วี เอส เอ็น แอร์ เอ็นจิเนียริง เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๑๑๘,๖๖๓.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันหกร้อยหกสิบสามบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น
ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

๕

(รองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระ กลลดาเรืองไกร)

ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

ใบปะหน้าส่งแฟกซ์

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

มหาวิทยาลัยมหิดล

888 หมู่ 6 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล

จังหวัดนครปฐม 73170 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000158378

ผู้ส่ง : นางคันสนีย์ โขคนาตะวโร

ติดต่อ : ณ อาคารกาญจนาภิเษก งานพัสดุ ชั้น 3

เบอร์ติดต่อ : 02-8496600 ต่อ 6383 / มือถือ : 097-1186999

เบอร์ FAX : 02-8496600 ต่อ 1100

E-mail: jeabkittys21@hotmail.com

(หากบริษัทได้รับแฟกซ์แล้วกรุณาส่งกลับหรือโทรแจ้ง เพื่อยืนยันการรับเอกสาร)

หมายเหตุ : * หากมียอดการสั่งจ้าง ตั้งแต่ 30,000.- บาท ขึ้นไป กรุณาเซ็นตอบ
รับใบสั่ง และ แฟกซ์กลับ พร้อมนำเอกสารแนบเข้ามาด้วย อัตราเอกสารแนบ 1000
ละ 1 บาท

*หากมียอดการสั่งจ้าง / สั่งซื้อ ตั้งแต่ 200,000.- บาท ขึ้นไป กรุณา
เข้ามารับเอกสารต้นฉบับไป ทำการสลักหลัง ณ ที่สรรพากรอำเภอพุทธมณฑล
ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ในใบสั่ง ***หากเกิน 15 วัน จะต้องเสียเบี้ยปรับ***

* กรณีทำสัญญา* กรุณา Fax เอกสารหนังสือคำประกันสัญญาก่อน
เข้ามาทำสัญญา เพื่อที่จะได้กรอกสัญญาเตรียมไว้ให้บริษัทเข้ามาทำสัญญา (หาก
เป็นไปได้ขอเป็นหนังสือคำประกัน เพื่อความสะดวกในการทำสัญญา)

***** ขอขอบคุณ ที่ให้ความร่วมมือทุกท่านค่ะ *****